



194073

Vidrio desde **12,38 mm** hasta **12,76 mm**
Vidrio desde **16,38 mm** hasta **16,76 mm**
Vidrio desde **20,38 mm** hasta **20,76 mm**



Vidrio de **13,52 mm**
Vidrio de **17,52 mm**
Vidrio de **21,52 mm**

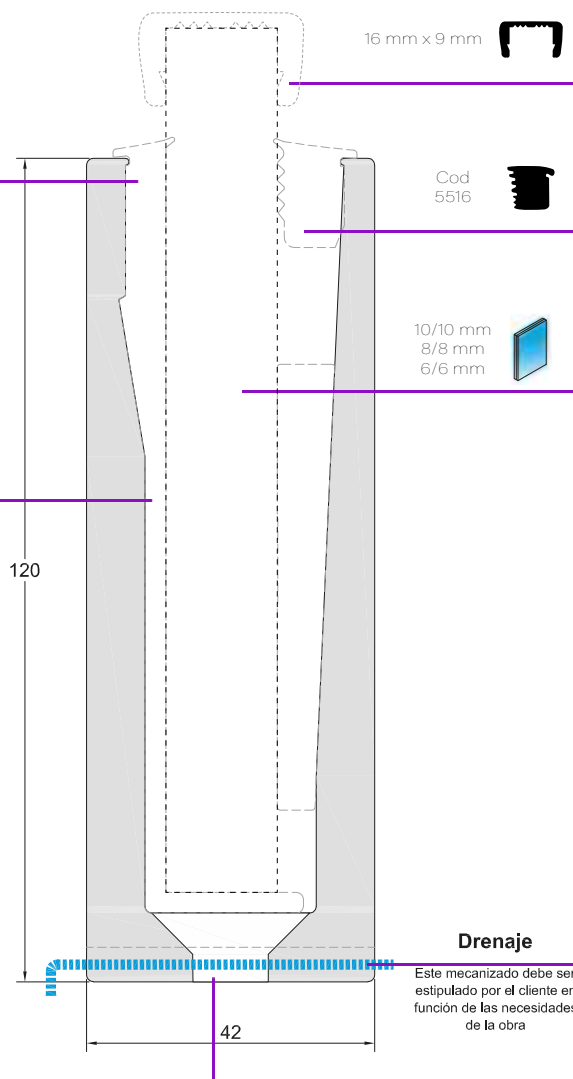

PERFIL "U" PASA MANO



TORNILLO DE EXPANSIÓN

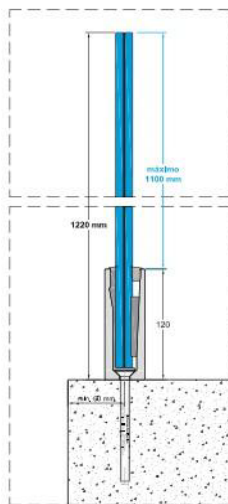

Normas de Ensayo:
CTE SE AE, APARTADO 3.2. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios.
Sección y/o fotografía


Material: **PERFIL DE ALUMINIO**
2100 x 120 mm

Acristalamiento: **2090 x 1200 mm (2 uds)**
6 + 6 LAMINADO-TEMPLADO
4 BUTIRALES DE POLIVINILO

Fecha de Ensayo: **24.07.14**

Ensayo CTE DB SE-AE apdo. 3.2 Acciones en la edificación

CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA DE USO	RESULTADO
3,0 kN	A1-A2-C1-C2-C3-C4-C5-D1-D2-E-F-G1-G2	CUMPLE



Luis García Viguera
Responsable Departamento